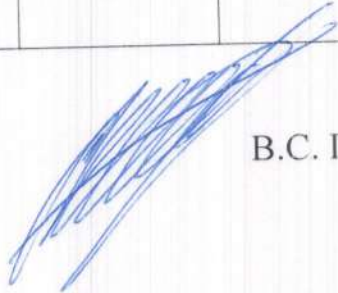


**Результаты анализов по питьевой воде перед поступлением в сеть
водозабор с.Ольгинка за 2025 год**

			перед поступлением в сеть	норматив
1	Температура	t°	14,0	
2	pH		7,42	6,0-9,0
3	Мутность	мг/дм ³	0,63	не более 1,5
4	Цветность	градусы	4,0	не более 20
5	Аммиак	мг/дм ³	< 0,05	не более 2,0
6	Нитриты	мг/дм ³	< 0,003	не более 3,0
7	Нитраты	мг/дм ³	< 0,44	не более 45,0
8	Жесткость общая	° Ж	4,44	7,0
9	Сухой остаток	мг/дм ³	244,8	не более 1000
10	Железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3
11	Сульфаты	мг/дм ³	17,86	не более 500
12	Медь	мг/дм ³	< 0,02	не более 1,0
13	Хлориды	мг/дм ³	7,91	не более 350
14	Окисляемость	мг/дм ³	0,96	не более 5,0
15	Марганец	мг/дм ³	< 0,005	не более 0,1
16	Фториды	мг/дм ³	0,091	не более 1,5
17	ОКБ	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено
18	ТКБ	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено

Директор МУП «ВКХ»


В.С. Глушков

Исполнитель:
Зав.лабораторией
Р.И.Бондаренко